

Kontrolplan 2023-2027
Bilag Stamdata

Dato for udarbejdelse: 18.09.2023

Anlæg:	Ulstrup Vandværk
Jupiter-ID:	61272
Beliggenhedsadresse:	Kørsangervej 15, 8860 Ulstrup
Kontaktperson:	Tom Larsen
mobil:	23311674
mail:	formand@ulstrupvand.dk

Boringer	
DGU-nr.	Seneste analyse (år)
DGU	68.444
DGU	68.445

Vandmængder	
Årsmængde (m³/år):	85.583
Døgnmængde (m³ pr døgn):	234

Kommune (oplysn.)	
Kontaktperson:	Stine Rasmussen
Adresse:	Torvegade 7, 8450 Hammel
tlf:	89 64 53 06
mail:	grundvand@favrskov.dk

Hyppighed							
År	2023	2024	2025	2026	2027	Lovpligt. hyppighed	Valgt
Taphane - Gruppe A (Straks)	4 (2 er udtaget)	4	4	4	4	4 x årligt	4 x årligt
Taphane - Gruppe A (straks) EKSTRA - tages én gang	1					EKSTRA	EKSTRA
Ledningsnet (Flush) (anbefales samtidig med Gruppe A)	4	4	4	4	4	Anbefales	Anbefales
Taphane - Gruppe B (Straks)	1 (er udtaget)	1	1	1	1	1 x årligt	1 x årligt
Taphane - Gruppe B (Straks) EKSTRA Tages KUN nedstrøms forurening. Se Bilag RegionMidt 1 og 2.		1	1	1	1	EKSTRA	EKSTRA
Afgang vandværk - nitrit	1	1	1	1	1	1 x årligt	1 x årligt
Vandværkskontrol (anbefalet hyppighed svarende til Gruppe B)	1	1	1	1	1	Anbefales	Anbefales
Metribuzin, Metribuzin-diketo, Metribuzin-desamino-diketo, Metalaxyl, Metalaxyl CGA 62826, Metalaxyl CGA 108906 (anbefales samtidig med Gruppe B)		1				1 x hvert år	1 x hvert 5. år
Driftskontrol - mikrobiologisk kontrol	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten

Prøvested							
År	2023	2024	2025	2026	2027		
Analyseadresser (Prøvested) A*	Prøve 1 i zone 1 Prøve 2 i zone 5	Prøve 1 i zone 3 Prøve 2 i zone 2 Prøve 3 i zone 3 Prøve 4 i zone 4	Prøve 1 i zone 3 Prøve 2 i zone 1 Prøve 3 i zone 3 Prøve 4 i zone 4	Prøve 1 i zone 2 Prøve 2 i zone 5 Prøve 3 i zone 3 Prøve 4 i zone 4	Prøve 1 i zone 3 Prøve 2 i zone 1 Prøve 3 i zone 3 Prøve 4 i zone 2	Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Analyseadresser (Prøvested) A EKSTRA	Tages eventuelt sammen med Gruppe A					Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Analyseadresser (Prøvested) B*	(er udtaget i zone 3)	Zone 4	Zone 1	Zone 3	Zone 2	Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Analyseadresser (Prøvested) B* EKSTRA		Zone 4 Nedstrøms forureningen - tages evt. sammen med A	Zone 3 Nedstrøms forureningen - tages evt. sammen med A	Zone 4 Nedstrøms forureningen - tages evt. sammen med A	Zone 3 Nedstrøms forureningen - tages evt. sammen med A	Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Analyseadresser (Prøvested) Ledn.*	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Analyseadresse (Prøvested) Metribuzin, Metribuzin-diketo, Metribuzin-desamino-diketo, Metalaxyl, Metalaxyl CGA 62826, Metalaxyl CGA 108906		Zone 4				Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Nitrit	Afgang vandværk	Afgang vandværk	Afgang vandværk	Afgang vandværk	Afgang vandværk	Se Bilag Prøvetagningssted for zoneinddeling	
Driftskontrol - mikrobiologisk kontrol	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Efter behov		
* HUSK at prøvetagning skal fordeles mellem forbrugerne og ledningsnettet							

Hyppighed boringskontrol							
Råvand	2023	2024	2025	2026	2027	Lovpligt. hyppighed	Valgt
Boring - DGU 68.444		1				1 x hver 4. år	
Boring - DGU 68.445			1			1 x hver 4. år	5 år efter seneste boringskontrol for at boringskontrollerne for de 2 boringer tages forskellige år

Tidspunkt for prøvetagning					
År	2023	2024	2025	2026	2027
Taphane - Gruppe A (Straks)	Hvert kvartal	Hvert kvartal	Hvert kvartal	Hvert kvartal	Hvert kvartal
Taphane - Gruppe A (Straks) EKSTRA	Tages eventuelt sammen med ordinære Gruppe A				
Ledningsnet (Flush)	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A	Tages eventuelt sammen med Gruppe A
Taphane - Gruppe B (Straks)	Er udtaget i 1. kvartal	4. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Taphane - Gruppe B (Straks) EKSTRA Tages KUN nedstrøms forurening. Se Bilag RegionMidt 1 og 2.		Udtages med A- eller B-prøve nedstrøms forureningslokaliteten	Udtages med A- eller B-prøve nedstrøms forureningslokaliteten	Udtages med A- eller B-prøve nedstrøms forureningslokaliteten	Udtages med A- eller B-prøve nedstrøms forureningslokaliteten
Afgang vandværk - nitrit	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma
Vandværkskontrol	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma	Vandforsyningen skal aftale med analysefirma
Metribuzin, Metribuzin-diketo, Metribuzin-desamino-diketo, Metalaxyl, Metalaxyl CGA 62826, Metalaxyl CGA 108906		4. kvartal			
Driftskontrol - mikrobiologisk kontrol	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten	Ved service eller vedligehold som kan påvirke vandkvaliteten

Bilag Analyseparametre

Rød farve angiver fravalg.

Se risikovurdering

Grøn farve angiver tilvalg.

Se risikovurdering

Gul farve angiver ændret analysehyppighed.

Se risikovurdering

jf. Drikkevandsbekendtgørelsen 2023-06-29 BEK 1023 og MSTs vejledning nr. 55 (feb 2022)
Den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse og tilhørende vejledning skal følges


Gruppe A Parametre (Bekendtgørelsens Bilag 5)	Gruppe A Parametre EKSTRA	Gruppe B Parametre (Bekendtgørelsens Bilag 5)		Gruppe B Parametre EKSTRA Tages nedstrøms forurening	Vandværkskontrol (Vejledningens Bilag E)	Boringskontrol (Bekendtgørelsens bilag 8)	
Smag Lugt pH Ledningsevne Kimalt v. 22 grader Coliforme bakterier E.Coli Intestinale enterokokker Farvetal Turbiditet Jern	Svovlbrinte	Hovedbestanddele + uorg. Sporstoffer	Pesticider (Bekendtgørelsens Bilag 2 + 1b)	MTBE	temperatur	Pesticider (bekendtgørelsens bilag 2)	
	Svovlbrinte	Temperatur Natrium (Na) Chlorid Nitrat Fluorid Ammonium Sulfat Nitrit Mangan (Mn) Aluminium (Al) Arsen (As) Antimon (Sb) Bly (Pb) Bor (B) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobolt (Co) Cyanid, total Kobber (Cu) Kviksølv (Hg) Nikkel (Ni) Selv (Ag) Selen (Se) Zink (Zn) NVOC Chlorphenoler Pentachlorphenol Materialemonomerer Acrylamid Epichlorhydrin Vinylchlorid Chlorholdige opløsningsmidler Dichlormethan Trichlormethan (Chloroform) 1,2-dichlorethan Trichlorethen Tetrachlorethan 1,1-dichlorethen cis-1,2-dichlorethen trans-1,2-dichlorethen 1,1,1-trichlorethan 1,1,2-trichlorethan 1,1,2,2-tetrachlorethan 1,1,1,2-tetrachlorethan Olieprodukter Benzen PAH forbindelser Fluorantenthen Benzol[a]pyren Benzol[g,h,i]perylen Indeno[1,2,3-cd]pyren Benzol[b]fluoranten / CA65Q Benzol[k]fluoranten / CA65Q PFAS forbindelser PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) PFBA (Perfluorbutansyre) PFPeA (Perfluorpentansyre) PFHxA (Perfluorheptansyre) PFHxS (Perfluorhexansyre) PFHpA (Perfluorheptansyre) PFOA (Perfluoroktansyre) PFNA (Perfluorononansyre) PFDA (Perfluordekansyre) PFUnDA (perfluorundecansyre) PFDoDA (perfluordodecansyre) PFTriDA (perfluortridecansyre) PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) PFNS (perfluoronansulfonsyre) PFDS (perfluordecansulfonsyre) PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) PFTriDS (perfluortridecansulfonsyre) Sum PFAS Sum PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS Trifluoreddikesyre Trifluoreddikesyre TFA Bisphenol A** Bisphenol A	Aldrin Dieldrin Heptachlor Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) Atrazin Bentazon Chloridazon, desphenyl- Chloridazon, methyl-desphenyl- Dichlorprop (2,4-DP) Ethylenthiourea (ETU) Glyphosat Hexazinon Mekchlorprop (MCPP) 2,6-dichlorbenzoyse 2,4-dichlorphenol 4-CPP 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyr 4-nitrophenol BAM (2,6-dichlorbenzamid) AMPA (Aminomethylphosphorsyre) Atrazin, desethyl-desisopropyl- Atrazin, desethyl- Atrazin, desisopropyl- Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- Atrazin, didealkyl-hydroxy- Simazin 1,2,4-triazol N,N-dimethylsulfamid, DMS Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) Alachlor ESA Dimethachlor ESA (CGA 354742) Dimethachlor OA (CGA 50266) Metazachlor ESA Metazachlor OA (479-4) Propachlor ESA Monuron TFMP (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfo [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino] Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) Imazail Metamitron-desamino Metaldehyd / CA6Al N-(2, 6dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin N-(2carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2[1H]-one (LM6) 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) Pentachlorbenzen PPU (IN70941) 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) Kartoffelavl Metribuzin Metribuzin-diketo Metribuzin-desamino-diketo Metalaxyl Metalaxyl CGA 62826 Metalaxyl CGA 108906 Halogenholdige omdannelsesprodukter Chlorit Clorat Bromat Radioaktivitetsindikatorer Radon Tritium Total indikativ dosis Halogenerede eddikesyrer Halogenerede eddikesyrer Microcystin Microcystin Aggressiv kuldioxid Aggressiv kuldioxid Diuron Diuron	MTBE MTBE	pH Ledningsevne Ilt Kimalt ved 22 grader Coliforme bakterier E.Coli Enterokokker NVOC Ammonium Nitrat Nitrit Total hårdhed Calcium Magnesium Arsen Jern Mangan Nikkel	Temperatur pH Ilt Ledningsevne ved 20°C NVOC Calcium Magnesium Kalium Natrium Ammonium Chlorid Sulfat Nitrat Nitrit Fluorid Jern, total Phosphor total Mangan, total Bicarbonat Aggressiv kuldioxid Aluminium, total Nikkel Arsen Barium Bor Kobolt Strontium Methan Svovlbrinte Kobolt PFAS forbindelser PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) PFBA (Perfluorbutansyre) PFPeA (Perfluorpentansyre) PFHxA (Perfluorhexansyre) PFHpA (Perfluorheptansyre) PFOA (Perfluoroktansyre) PFNA (Perfluorononansyre) PFDA (Perfluordekansyre) PFUnDA (perfluorundecansyre) PFDoDA (perfluordodecansyre) PFTriDA (perfluortridecansyre) PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) PFNS (perfluoronansulfonsyre) PFDS (perfluordecansulfonsyre) PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) PFTriDS (perfluortridecansulfonsyre) Sum PFAS Sum PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS Kulbrinter Kulbrinter	Atrazin Bentazon Chloridazon, desphenyl- Chloridazon, methyl-desphenyl- Dichlorprop (2,4-DP) Ethylenthiourea (ETU) Glyphosat Hexazinon Mekchlorprop (MCPP) 2,6-dichlorbenzoyse 2,4-dichlorphenol 4-CPP 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyr 4-nitrophenol BAM (2,6-dichlorbenzamid) AMPA (Aminomethylphosphorsyre) Atrazin, desethyl-desisopropyl- Atrazin, desethyl- Atrazin, desisopropyl- Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) Alachlor ESA Dimethachlor ESA (CGA 354742) Dimethachlor OA (CGA 50266) Metazachlor ESA Metazachlor OA (479-4) Propachlor ESA Monuron TFMP (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfo [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino] Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) Imazail Metamitron-desamino Metaldehyd / CA6Al N-(2, 6dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin N-(2carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2[1H]-one (LM6) 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) Pentachlorbenzen PPU (IN70941) 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) Diuron Diuron

* Kvalitetsparameter gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer. Når det er muligt, uden at desinfektionen påvirkes heraf, tilstræbes en lavere værdi.
** Udtages inden 12. januar 2026

	Årsag til fravalg	Årsag til tilvalg	Årsag til ændret hyppighed
Gruppe A			
Gruppe A EKSTRA			
Svovlbrinte		Nitrat er under 3 mg/l, og der er ikke analyseret for svovlbrinte i borer. Prøven udtages 1 gang	
Ledningsnet			
Gruppe B			
Metribuzin, Metribuzin-diketo, Metribuzin-desamino-diketo, Metalaxyl, Metalaxyl CGA 62826, Metalaxyl CGA 108906			Vi har ikke viden som kan dokumentere om kartoffelavl har fundet sted inden for indvindingsoplandet. Vi kan ikke udelukke, at aktiviteterne kan have fundet sted. De 6 pesticider fra kartoffelavl skal derfor analyseres hvert 5. år af forsigtighedsmæssige årsager. Seneste analyse er fra 2017
Sølv (ag)	Anvender ikke sølv til desinficering		
Bromat, Chlorit og Chlorat	Anvender ikke chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer til desinfektion af drikkevand		
Radon	Jf. Drikkevandsvejledning nr. 55 feb2022 bilag A vurderes det, at der ikke er risiko for parameteren		
Tritium	Jf. Drikkevandsvejledning nr. 55 feb2022 bilag A vurderes det, at der ikke er risiko for parameteren		
Total indikativ dosis	Jf. Drikkevandsvejledning nr. 55 feb2022 bilag A vurderes det, at der ikke er risiko for parameteren		
Halogenerede eddikesyre	Anvender ikke desinficeringsmidler		
Microcystin	Vandværket indvinder ikke fra kilde		
Aggressiv kuldioxid		Fund af aggressiv kuldioxid i DGU 68.445	
Diuron		Informationer om juletræer inden for indvindingsopland	
Gruppe B EKSTRA			
MTBE		Region Midt forurening 767-00072. Se nærmere i Bilag Risiko Midt.	
Vandværkskontrol			
Boringskontrol			
PFAS forbindelser		Jf. Region Midts liste over mulige PFAS-lokaliteter, ligger en lokalitet udgået af kortlægningen i umiddelbar tilknytning til borerne (767-0008). Herudover ligger affaldsbehandling Vellev Mark Losseplads (767-00087) ligger inden for indvindingsoplandet. Jf. Region midt, kan der være risiko for forurening af grundvandet med PFAS. Se mere under Bilag Region Midt	
Kulbrinter		Affaldsbehandling Vellev Mark Losseplads (767-00087) ligger inden for indvindingsoplandet. Jf. Region midt, kan der være risiko for forurening af grundvandet med kulbrinter. Se mere under Bilag Region Midt	
Aluminium Total	Ph over 6		
Strontium	Indvindes ikke fra skrivekridt		
Diuron		Informationer om juletræer inden for indvindingsopland	

Bilag Region Midt 1

Kort over V1 og V2 med indvindingsopland

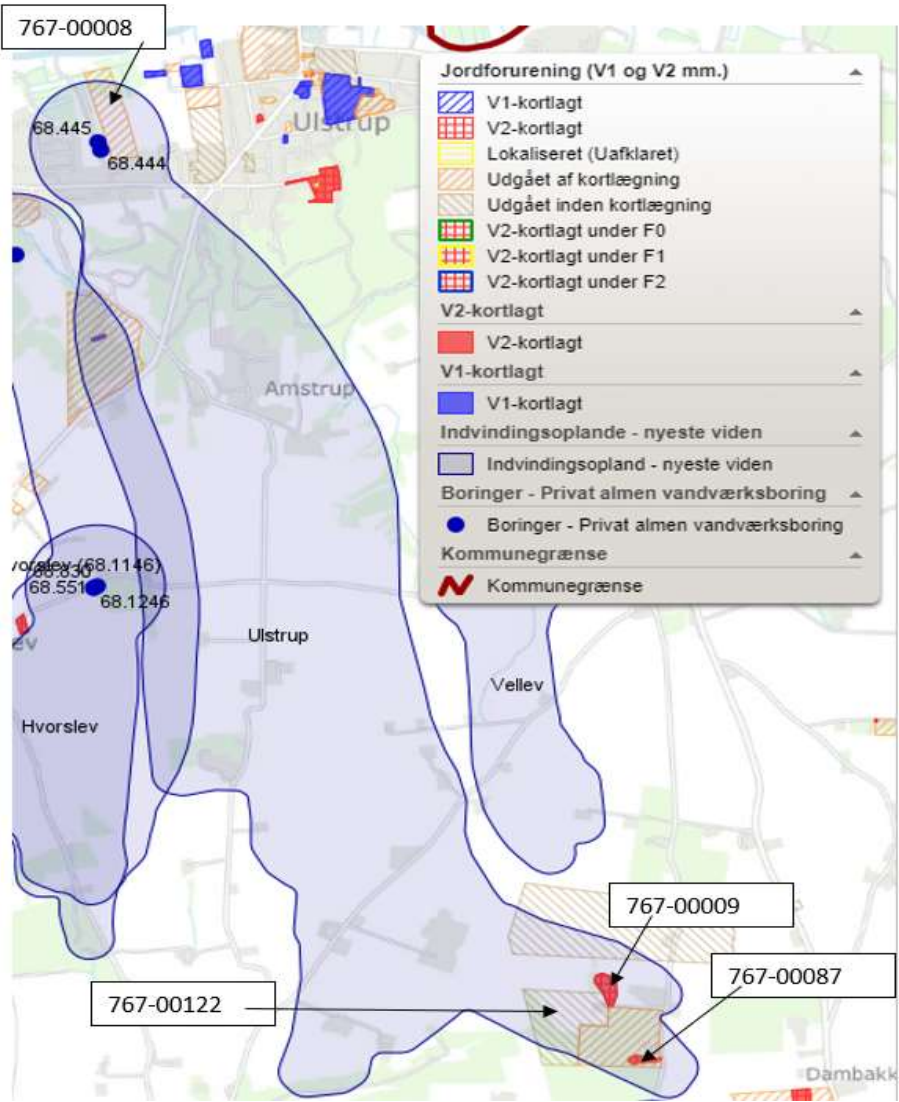


Analyse af V1 og V2 inden for indvindingsopland


Er der nye V1 og/eller V2 kortlagte lokaliteter siden Kontrolprogram 2018	Nye stoffer fra ejendomme som ligger inden for det nye indvindingsoplande	Fjerne stoffer fra ejendomme som nu ligger uden for det nuværende indvindingsopland	Fjerne immobile stoffer (Tungmetaller, PAH, oliestoffer, kulbinter, BTEX) fra lokaliteter uden for 300 m zone.	Stoffer i alt	Vurdering	Supplerende stoffer til Kontrolprogram 2023 Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer til Kontrolprogram 2023 Boringskontrol
4 mulige PFAS-lokaliteter fra regionen (767-00008, 767-00009, 767-00122, 767-00087)	Affaldsbehandling Losseplads ved Vellev (767-00009): Chlorerede opløsningsmidler, PFAS. Affaldsbehandling Vellev Mark Losseplads (767-00087): Kulbrinter, PFAS.	BTEX, MTBE		Chlorerede opløsningsmidler, PFAS, kulbrinter		Kulbrinter	PFAS

Bilag Region Midt 2

Analyse af V1 og V2 inden for 10 meter til ledningsnet						
Lokalitetsnummer	Lokalitetsnavn	V1 eller V2 kortlagt grund	Branche	Aktuelle stoffer	Stoffer der skal tages prøve for hos forbruger nedstrøms kilden	Vurdering af tilføjelse af stoffer
767-00007	LOSSERPLADS VED ULSTRUP	V1-kortlagt	X: 1950-1960:90.02.20 Drift af affaldsbehandlingsanlæg:Losseplads		Ingen	
767-00019	WINCON ENERGY SYSTEMS APS	V1-kortlagt	X: 1898-1972:26.4 Teglværker:Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af X: 1972-1986:20.51 Fremstilling af andre træprodukter:træ, overfladebehandling af (maling m.m) X: 1986-1988:28 Jern- og metalvareindustri:Aktiviteter vedr. metaller		Benzen	Benzen på grund af mulig forurening med olieprodukter
767-00033	ULSTRUP AUTOSERVICE	V2-kortlagt	X: 1946-:50.20.10 Autoreparationsværksteder:Ikke specificeret X: 1946-:50.5 Servicestationer:Benzin og olie, salg af	Jord:Olie-benzin:Fyringsolie Jord:Olie-benzin:Olieprodukter Jord:Tjære:Benz[a]pyren Jord:Tungmetaller:Bly	Benzen	Benzen på grund af mulig forurening med olieprodukter
767-00037	ULSTRUP GUMMIINDUSTRI	V2-kortlagt	X: 1959-1987:25.1 Fremstilling af gummiprodukter:Ikke specificeret	Grundvand:Olie-benzin:Olieprodukter Jord:Olie-benzin:Olieprodukter Jord:Tjære:Benz[a]pyren Jord:Tjære:Tjære Jord:Tungmetaller:Tungmetaller Jord:Tungmetaller:Zink	Benzen	Benzen på grund af mulig forurening med olieprodukter
767-00040	MEJERIET ULSTRUPBRO	V2-kortlagt	X: 1918-1980:15.5 Fremstilling af mejeriprodukter:Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af	Jord:Tjære:Benz[a]pyren Jord:Tjære:Polyc.arom.kulbr.PAH	Ingen	
767-00062	ULSTRUP BRUGSFORENING	V1-kortlagt	X: 1923-1998:50.5 Servicestationer:Benzin og olie, salg af X: 1998:parcel- og rækkehus:Villaolietank, privat oplag af		Benzen	Benzen på grund af mulig forurening med olieprodukter
767-00072	TATOL-STANDER VED EXPEDIT	V2-kortlagt	X: :29 Maskinindustri:Metal, affedtnig og overfladebehandling af Ø: 1999:parcel- og rækkehus:Villaolietank, privat oplag af X: 1946-:50.5 Servicestationer:Benzin og olie, salg af	Grundvand:GG Chlorerede opløsningsmidler:Chlorerede opl.midl. Grundvand:GG Chlorerede opløsningsmidler:Tetrachlorethylen (PCE) Grundvand:GG Chlorerede opløsningsmidler:Trichlorethylen (TCE) Jord:Olie-benzin:Olie-benzin Jord:Olie-benzin:Olieprodukter	MTBE, benzen, chlorerede opløsningsmidler	MTBE og benzen på grund af forureninger med benzin og olieprodukter. Chlorerede opløsningsmidler.
767-00081	ULSTRUP AUTOVERKSTED	V1-kortlagt	X: 1963-1990:50.20.10 Autoreparationsværksteder:Ikke specificeret X: 1998:parcel- og rækkehus:Villaolietank, privat oplag af		Ingen	ingen noter i IAR om aktiviteter eller tanke. Foreslår ikke at bruge tid på selv at eftersøge yderligere oplysninger og foreslår, at ejendommen ikke giver anledning til særlige analyser
767-00102	D-DISPLAY	V1-kortlagt	X: 1972-1980:36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt:Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af X: 1980-1999:22.22 Andre trykkerier:Kemikalier, anvendelse af		Benzen	Benzen på grund af mulig forurening med olieprodukter
767-00105	ULSTRUP AUTOHANDEL	V1-kortlagt	X: 1968-2002:50.20.10 Autoreparationsværksteder:Ikke specificeret		Ingen	ingen noter i IAR om aktiviteter eller tanke. Foreslår ikke at bruge tid på selv at eftersøge yderligere oplysninger og foreslår, at ejendommen ikke giver anledning til særlige analyser
767-00113	OPLAGSPLADS FOR AUTOVERKSTED	V1-kortlagt	X: 1975-1992:37.1 Genbrug af metalaffaldsprodukter:Genvinding af affald		Ingen	ingen noter i IAR om aktiviteter eller tanke. Foreslår ikke at bruge tid på selv at eftersøge yderligere oplysninger og foreslår, at ejendommen ikke giver anledning til særlige analyser

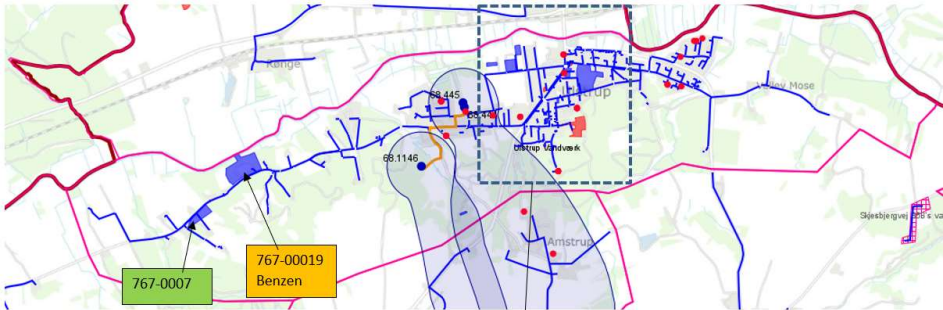

ZOOM

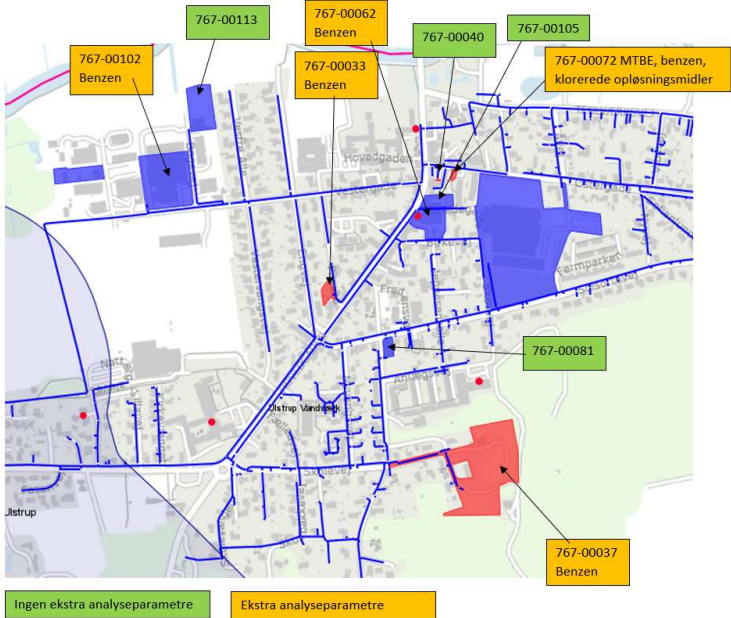

Forsyningsområder

Fremtidigt forsyningsområde, alment vandværk

Leveringsområde, ikke alment vandværk

Ledningsnet

Ledningsnet - permanent

Ledningsnet - nedforbindelse

Ledningsnet - uvis placering

Ledningsnet - råvandsledning

V2-kortlagt

V2-kortlagt

V1-kortlagt

V1-kortlagt

Indvindingsoplande - nyeste viden

Indvindingsopland - nyeste viden

Boringer - Privat almen vandværksboring

Boringer - Privat almen vandværksboring

Kommunegrænse

Kommunegrænse

Bilag Prøvetagningssted


Kort over ledningsnet og prøvetagningssteder 2018-2023

Foregående kontrolprogramperiode:

God fordeling af A og B prøver i forsyningsområde - dog er vandanalyserne koncentreret sig i den centrale del af Ulstrup Vandværks forsyningsområde.
Der mangler både A og B- prøver vest og øst for Ulstrup

Denne kontrolprogramperiode:

Ulstrup Vandværks forsyningsområde er delt op i 5 zoner. Det er vigtigt, at B-prøve analyserne tages nedstrøms de forurenede grund for at analysere for Benzen.
Den EKSTRA B-prøve skal tages nedstrøms forurening 767-00072 - enten i zone 3, 4 eller 5. Bedste placering er tættest nedstrøms den forurenede grund
EKSTRA B-prøve anbefales at tages sammen med den ordinære B-prøve alt afhængig af prøvested

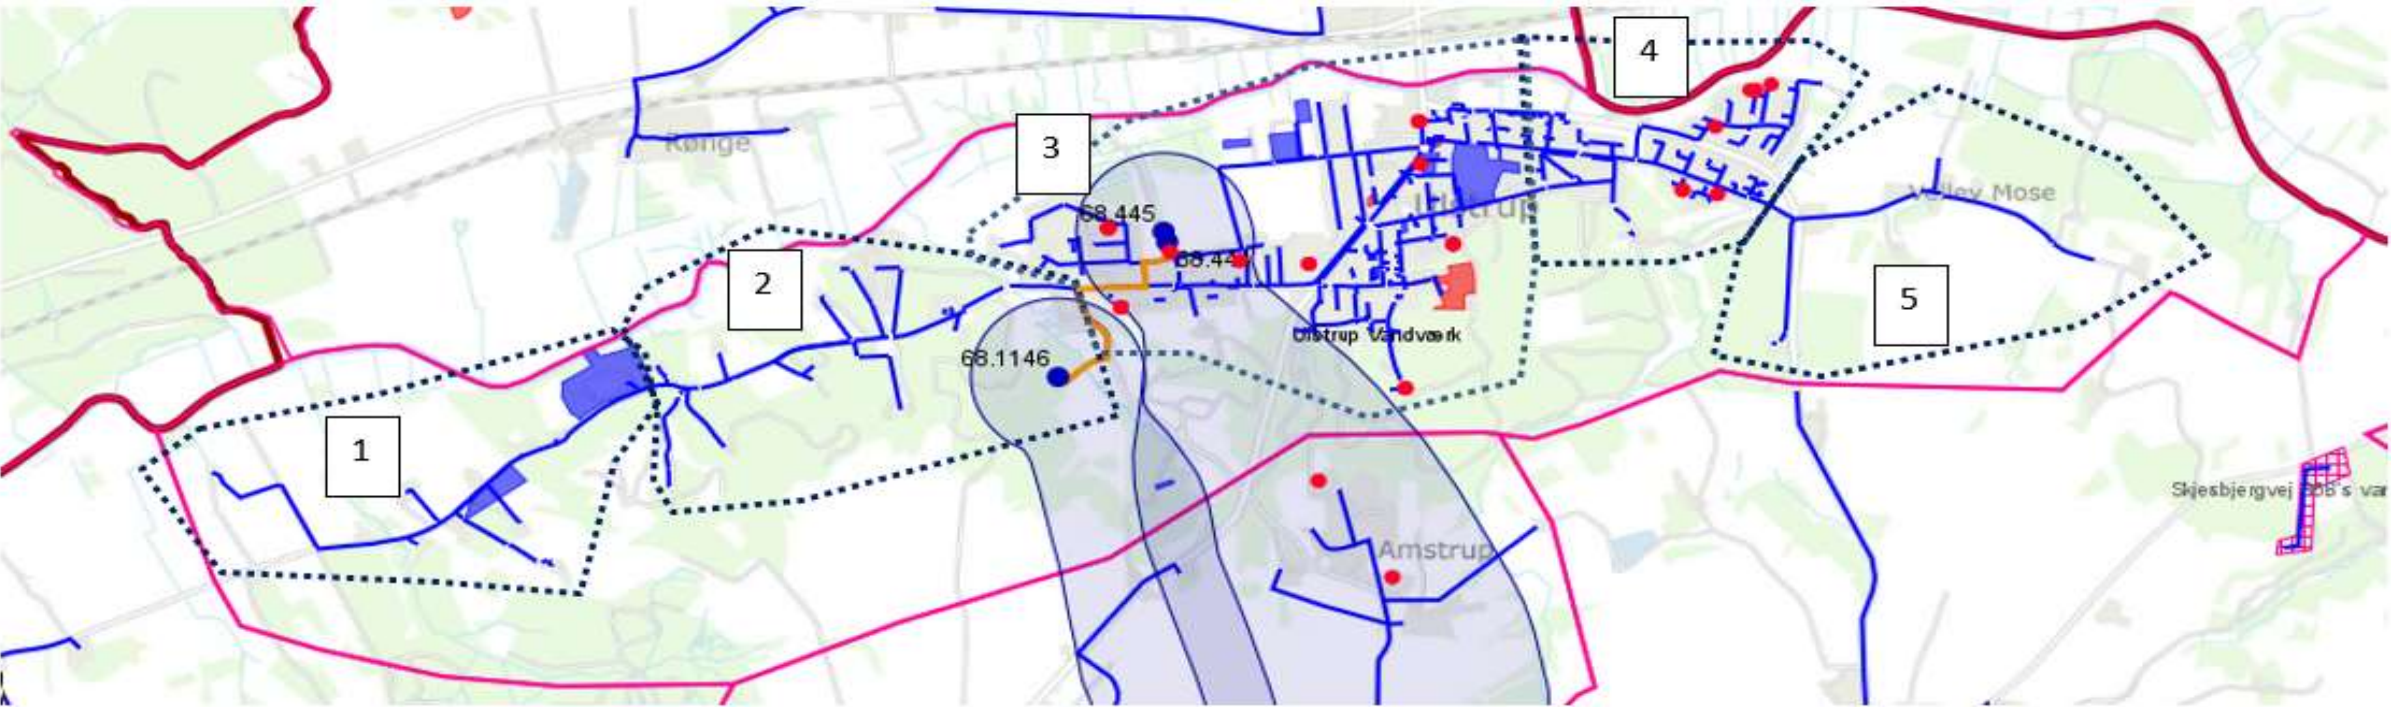

Prøvetagningssteder_samlet	
	Prøvetagningssteder_samlet
Forsyningsområder	
	Fremtidigt forsyningsområde, alment vandværk
	Leveringsområde, ikke alment vandværk
Ledningsnet	
	Ledningsnet - permanent
	Ledningsnet - nødforbindelse
	Ledningsnet - uvis placering
	Ledningsnet - råvandsledning
Indvindingsoplande - nyeste viden	
	Indvindingsopland - nyeste viden
Boringer - Privat almen vandværksboring	
	Boringer - Privat almen vandværksboring
Kommunegrænse	
	Kommunegrænse